

No :
Tanggal : 29 Januari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Fan Model 3Ph Induction Motor YFK112X-6 - 380-415 v - 50 Hz - 2,2 kW / 5,3 A - 940 r/min	Unit 6A	-	-	-	-	1	Jasa	23-03-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Chiller No. 2 di Unit 6A. No Inventaris : 1401-19-1-0183-2-2
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN CHILLER NO. 2 DI UNIT 6A

Situasi :


Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2026 dilakukan daily activity pada HVAC Unit 6A, terdiri dari 9 zona AHU dan 9 unit chiller.
Ditemukan MCCB Chiller 2 Unit 6A HMI 1 trip, setelah dilakukan pengecekan terjadi kerusakan pada kompresor dan motor fan chiller no. 2 mengalami short/korsleting yang disebabkan oleh kontaktor mengalami kerusakan sehingga hilangnya 1 phase dan tegangan yang masuk ke kompresor dan fan tidak stabil.
Kerusakan tersebut berdampak pada set point suhu pada chiller sulit tercapai serta unit chiller yang lainnya bekerja secara maksimal.
Oleh karena itu, guna menjaga performa dan umur pakai chiller lainnya serta menunjang kegiatan produksi di unit 6A, diperlukannya proses gulung pada lilitan motor fan include penggantian bearing.
Realisasi pemakaian chiller dari tahun 2019 (7 tahun).

Target :


Suhu di Produksi Unit 6A memenuhi syarat sesuai dengan CPOB.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor fan model 3 ph induction motor YFK112X-6 380 - 415V 50Hz 2,2Kw / 5,3A 940r/min sebanyak 1 jasa.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	Muchtar Arsil S	Firman Ardi Busono	Hermawan Widyaprasetya

Lampiran

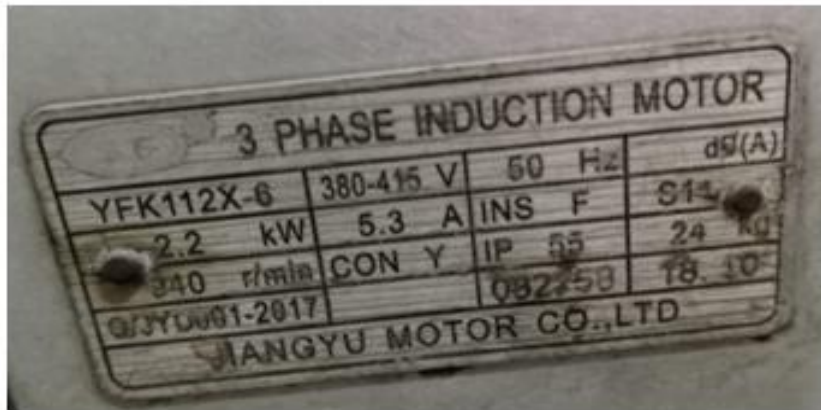

Name Plate motor fan chiller



Motor Fan Chiller kompresor 2

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0011/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ Chiller ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 26 Januari 2026				
Nama Peralatan : Chiller				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1401-19-1-0183-2-2				
Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2026 dilakukan daily activity pada HVAC Unit 6A, terdiri dari 9 zona AHU dan 9 unit chiller. Ditemukan MCCB Chiller 2 Unit 6A HMI 1 trip, setelah dilakukan pengecekan terjadi kerusakan pada kompresor dan motor fan chiller no. 2 mengalami short/korsleting yang disebabkan oleh kontaktor mengalami kerusakan sehingga hilangnya 1 phase dan tegangan yang masuk ke kompresor dan fan tidak stabil. Kerusakan tersebut berdampak pada set point suhu pada chiller sulit tercapai serta unit chiller yang lainnya bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, guna menjaga performa dan umur pakai chiller lainnya serta menunjang kegiatan produksi di unit 6A, diperlukannya pembelian kompresor baru include corsense, kontaktor kompresor include kontak tambahannya, kontaktor motor fan, serta melakukan proses gulung pada lilitan motor fan include penggantian bearing.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan pembelian kompresor, kontaktor motor fan, kontaktor kompresor dan mengajukan proses gulung motor fan include penggantian bearing motor fan chiller HMI 1 chiller 2 kompresor 2				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	