

No :
Tanggal : 26 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ATSP00932	Plat Busbar Tembaga Heater Tebal : 3 mm Lebar : 25 mm Panjang : 2 Meter	Unit 6A	-	-	-	-	1	Pcs	20-08-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Jalur Listrik Ampoule Tunnel Depyrogenation No.2 di Produksi Steril Unit 6A. No Inventaris : 1657-19-1-0183-2-2
2	IMO11176	Kabel Serabut NYAF 10mm ² -Hitam	Unit 6A	-	-	-	-	100	Meter	20-08-26	2. Spareparts	v	
3	IMO11045	Kabel Skun SC10-08	Unit 6A	-	-	-	-	20	Pcs	20-08-26	3. Consumable		
4	IMO11045	Kabel Skun SC10-10	Unit 6A	-	-	-	-	20	Pcs	20-08-26	4. Jasa		
5	IMO11045	Kabel Skun SC10-12	Unit 6A	-	-	-	-	20	Pcs	20-08-26	5. Project		

PERMINTAAN SPAREPART UNTUK PERBAIKAN JALUR LISTRIK AMPOULE TUNNEL DEPYROGENATION NO. 2 DI PRODUKSI STERIL UNIT 6A

Situasi :

Sesuai dengan form service No. 31080 perihal pemeriksaan & perbaikan jalur listrik tunnel ampoule sterilisasi akhir di Unit 6A, ditemukan beberapa parts yang sudah gosong dan memerlukan penggantian.

Target :

Mengembalikan semua mesin dalam kondisi optimal dan siap pakai.

Proposal :

Pembelian parts sesuai kebutuhan baik quality, quantity & ukuran.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Mokh. Andri Gunawan


Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN

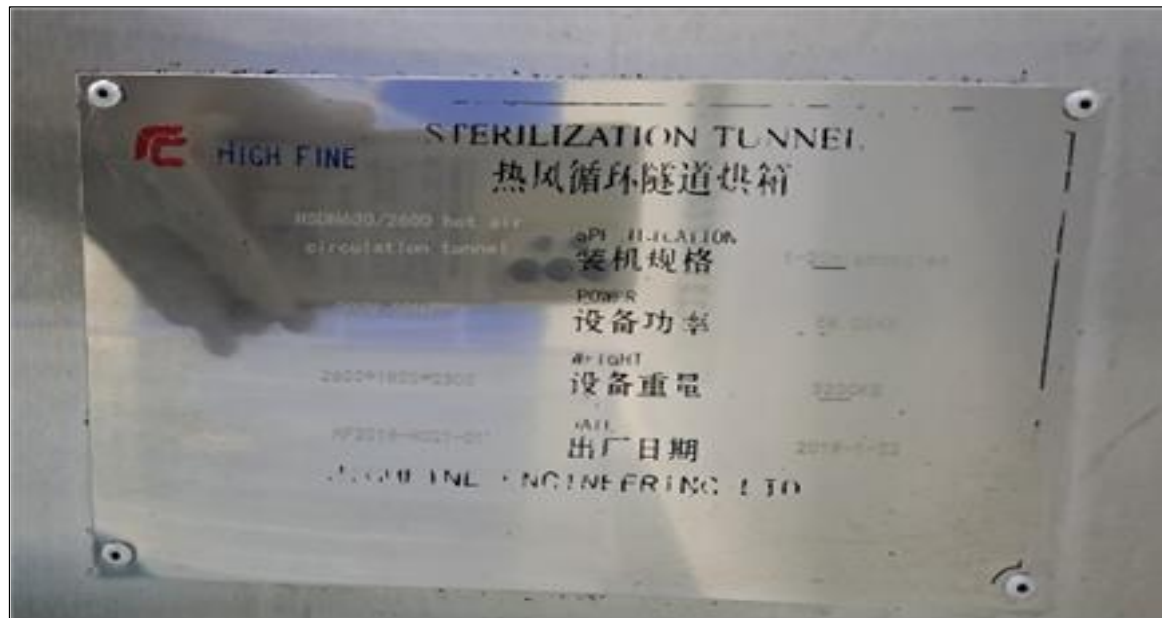

 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31080												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-06-17 08:00:00												
Nama Pemohon : Rizqi Ajiwijaya Departemen : Produksi Steril Unit 6A Nama Gedung/Area : UNIT 6A Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tunnel Ampoule Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-06-17 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan pemeriksaan pada jalur listrik mesin tunnel ampul Sterilisasi Akhir															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Rizqi Ajiwijaya 2026-06-17 08:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> Yohanes Gregorius Reyaan 2026-06-17 08:36:01 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> Rangga Niki Al-Aziz 2026-06-17 09:16:39 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	Rizqi Ajiwijaya 2026-06-17 08:00:00	Yohanes Gregorius Reyaan 2026-06-17 08:36:01		Rangga Niki Al-Aziz 2026-06-17 09:16:39		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
Rizqi Ajiwijaya 2026-06-17 08:00:00	Yohanes Gregorius Reyaan 2026-06-17 08:36:01		Rangga Niki Al-Aziz 2026-06-17 09:16:39												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Pemeriksaan telah dilakuakn dan ditemukan beberapa parts yang gosong berupa skun, kabel, maka diperlukan penggantian dengan parts yang baru															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-06-17 09:00:00 Selesai 2026-06-17 00:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :		Sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa parts yang terbakar yaitu skun dan kabel, maka dari itu diperlukan penggantian part baru.													
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-06-17 09:00:00		Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-06-17 00:00:00												
	Hasil Perbaikan : Baik														
	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
Guntur	Mokh. Andri Gunawan 2026-06-18 06:51:40	Hendrawan Mangun 2026-06-18 06:51:40													
Guntur	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager