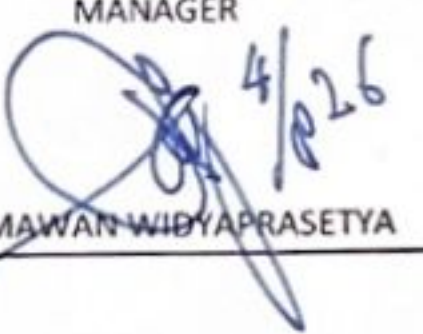


SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Brand	Type	Spesifikasi	Satuan	Riwayat Pembelian				Stok Saat Ini	Minimum Stok	Jumlah Permintaan	No Justifikasi
							Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				
1	ISP00172	MCB	Schneider	16A - 1PH	-	PCS	25-Feb-26	9	PW025729	CAHAYA KENARI MAS	6	6	9	SP-ELC-143
2	IMO11162	Contactor		SN-25		PCS	15-May-26	3	PF000455	CV TEKINDO ABADI	2	2	3	SP-ELC-15

Catatan :

Permintaan MCB 16A-1PH & Contactor SN-25,, Sudah berada pada minimum stock sehingga perlu diajukan terhadap Freon R11 & R407 Tersebut.

SPAREPARTS CONTROLLER  05/26 108 AJKA AMIRIN	Asst. Manager  05/26 108 FIRMAN ARDI B	MANAGER  4/8/26 HERMAWAN WIDYAPRASETYA
--	--	--

BIN CARD V-4 ENGINEERING

MCB 1G A - 1 Ph Merk. Schneider

NAMA BARANG : LOKASI : ~~R-A~~
KODE BARANG : 1sp00172 MINIMUM STOK : 6
SATUAN : per ORDER QTY : 9

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
16/1/24			-	
10/3/24	9		9	Muti jember Abadi
29/4/24		2	7	✓ Panel workshop
				"803 / TK"
2/5/24		1	6	✓ A/C cassette
				Lab Q C 62
				Office "819 / TK"
20/5/24		1	5	✓ Power sistem
				400C Lab Qc
				"968 TK"
31/5/24		1	4	✓ A/C split
				V.3 kemang
				Schneider
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
				"1069 / TK"
18/6/24		1	3	✓ Motor
				Filling vial
				steril V-1
				"1188 / TK"
29/6/24		3	-	✓ Office
				Lantai 2 B
				A+K GA
				"1211 / TK"
21/08/24	9		9	W. Texnindo Abadi
05/09/24		2	7	✓ panel Mesin label
				Unit Island "1824"
				PPB TK / 12/24"
5/9/24		1	6	✓ Instalasi
				Water cooling
				Tower SG 3
				V.1 Selen
				"1832 / TK"

"1832 / TK" 21023-01

ENGINEERING

NAMA BARANG : MCB - 16A - 1ph		LOKASI : V-9	
KODE BARANG :		MINIMUM STOK : 6	
SATUAN : pcs		ORDER QTY : 9	
TGL	IN	OUT	Jumlah
06/26			

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
06/26 03		1	12	BK-335
03/26 06		2	10	BK-729
06/26 06		1	9	BK-756
25/26 07		1	8	BK-1078
30/26 07		2	6	BK-1109

[illegible]

L: V-4.

mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 24 Januari 2024 Revisi : 00
---	---	--

NAMA BARANG	MCB 1 Phase
TYPE / BRAND	16 A / Schneider
DIGUNAKAN UNTUK	HVAC, AC Split, Tunnel, dan Panel Listrik
PEMBELIAN	Lokal

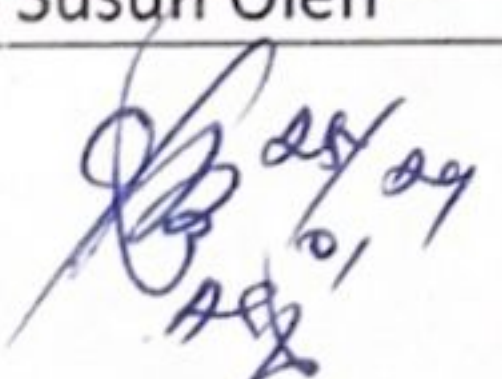
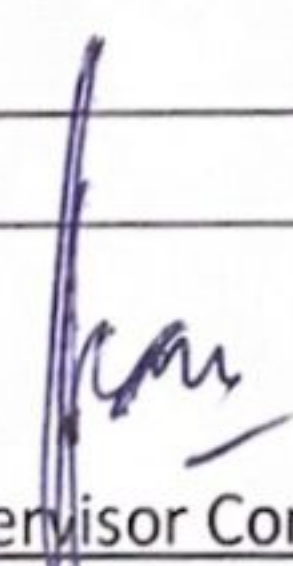
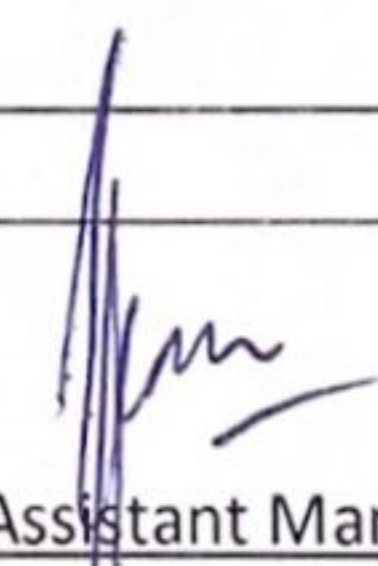
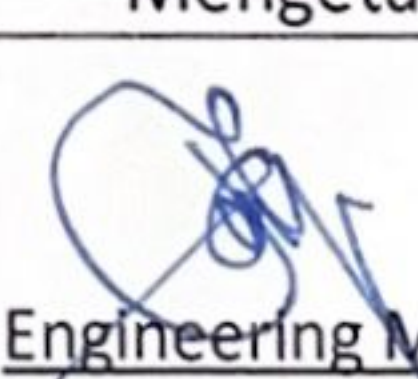
NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	HVAC	Produksi U.1 Steril	3	2	6
2		Produksi U.1	5	2	10
3		Produksi U.2	3	2	6
4		Produksi U.3	10	2	20
5		Produksi U.4	8	2	16
6		Produksi U.5	2	2	4
7	AC Split	Produksi U.1 Steril	6	1	6
8		Produksi U.1	7	1	7
9		Produksi U.2	14	1	14
10		Produksi U.3	4	1	4
11		Produksi U.4	9	1	9
12		Produksi U.5	4	1	4
13		Kantor Office	39	1	39
14		GA Lama	4	1	4
15		Kanser	9	1	9

16	AC Split	Mess	53	1	53
17		Office Enginering	7	1	7
18		Kontainer	6	1	6
19		Gudang Sentral	31	1	31
20	Tunnel	Produksi U.1 steril	2	8	16
21		Produksi U. 6A Steril	3	8	24
22	Panel Listrik	Produksi U.1	1	5	5
23		Produksi U.2	2	8	16
24		Produksi U.4	1	23	23
25		Aqua Pharma	1	2	2
26		IPAL	1	2	2
TOTAL MCB 1 PHASE 16 A TERPASANG					343 Pcs

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	120 Months
B	MTBF Assumption	120 Months
C	Avarage Months consumption	343 Pcs/ 120 Months = 2,9 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C \times D) = 2,9 \times 2 = 5,8 = 6 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 6 = 9 \text{ Pcs}$

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
6	9

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 Engineering Manager

BIN CARD U-8 ENGINEERING

kontaktor

NAMA BARANG : SN-25 LOKASI : A-8
KODE BARANG : 1M003289 MINIMUM STOK : 2
SATUAN : pc ORDER QTY : 3

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
5/25		1	3	✓oven U.5 "230/TK"
20/25 13		1	2	✓penggantian Contactor Panel Lift mess "610/TK"
28/25 3		1	1	✓penggantian Panel outdoor U.3 zona 1 "652/TK"
12/25 9		1	-	✓panel genset
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
				"698/TK"
11/07 21	3	1	3	PT Armada Bangun sejahtera
21/07 24		1	2	✓outdoor-U.1 Heater "1394TK"
11/08 24		1	1	✓poner Heater. U.1 "113a TK"
12/25 12	3		4	PT. Armada Bangun Sejahtera No po: P25T0832 BK- 292
27/26 02		1	3	BK- 300
02/26 03		1	2	BK- 300
15/26 05	3		5	BM. 155
16/26 06		2	3	BK- 805.
29/26 07			2	BK- 1104
CANCEL				

L: V-8

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 11 Desember 2023 Revisi : 00
---	--------------------------------------	--

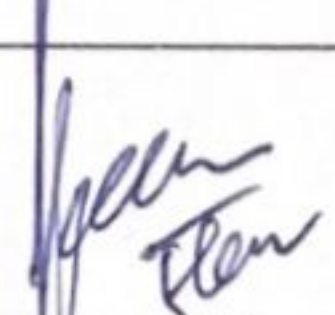
NAMA BARANG	Kontaktor
TYPE / BRAND	SN – 25 / Mitsubishi
DIGUNAKAN UNTUK	Filling Dry Syrup , Filling Syrup, HVAC dan Boiler
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	Filling Dry Syrup	Produksi U.2	1	2	2
2	Filling Syrup	Produksi U.1	3	2	6
3	HVAC	Produksi U.2	5	2	10
4		Produksi U.3	3	2	6
5		Produksi U.4	8	2	16
6	Boiler 6 Ton	Gedung Boiler Steril	1	2	2
TOTAL KONTAKTOR SN-25 TERPASANG					42 Pcs

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	48 Months
B	MTBF Assumption	48 Months
C	Avarage Months consumption	42 Pcs/ 48 Months = 0,88 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	(C x D) = 0,88 x 2 = 1,76 = 2 Pcs
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	(150% x E) = 150% x 2 = 3 Pcs

ROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
2	3

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 Engineering Manager