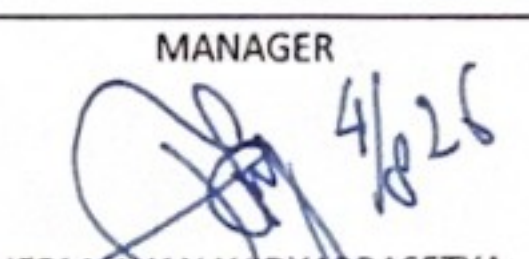


SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Brand	Type	Spesifikasi	Satuan	Riwayat Pembelian				Stok Saat Ini	Minimum Stok	Jumlah Permintaan	No Justifikasi
							Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				
1		Garam Kasar	-	-	-	ZX	11-Jun-26	100	PF001109	CV.MUNGGUR PUTU KARSO	2.050	2600	100 @500 Kg	CONS-CHEM-01

Catatan :
Permintaan Garam Kasar . Sudah berada pada minimum stock sehingga perlu diajukan terhadap Garam Kasar Tersebut.

SPAREPARTS CONTROLLER  05/26. 08 AJKA AMIRIN	Asst. Manager  05/26 08 FIRMAN ARDI B	MANAGER  4/8/26 HERMAWAN WIDYAPRASETYA
--	---	--



DIVISI ENGINEERING
SUKABUMI INDONESIA

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Ganam Kasar. LOKASI :

KODE BARANG : 1m007007 MINIMUM STOK :

SATUAN	: 20x / kg	ORDER QTY	:
--------	------------	-----------	---

[illegible][illegible]

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Garum kasar LOKASI :

KODE BARANG : Im007007 MINIMUM STOK :

SATUAN : kg ORDER QTY :

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
16/26 /03	5000		5900	BMT-075
26/26 /03		200	5700	BK-410
30/26 /03		450	5250	BK-421
06/26 /04		450	4800	BK-448
13/26 /04		450	4350	BK-491
20/26 /04		450	3900	BK-523
27/26 /04		450	3450	BK-560
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
09/26 /05		500	2950	BK-586
11/26 /05		450	2500	BK-626
18/26 /05		500	2000	BK-666
25/26 /05		450	1550	BK-703
02/26 /06		400	1150	BK-723
08/26 /06		450	700	BK-761
11/26 /06	5000		5700	BM-0192
15/26 /06		450	5250	BK-802
22/26 /06		450	4800	BK-828
29/26 /06		450	4350	BK-874
06/26 /07		450	3900	BK-928
13/26 /07		450	3450	BK-967

NAMA BARANG	Garam Kasar
PACKAGING ORIGINAL	1 Zak @50 Kg
DIGUNAKAN UNTUK	Regenerasi PW Generator High Fine 1000 L/H, 3000 L/H, 6000 L/H, 10000 L/H, dan Filter Softener Boiler
PEMBELIAN	Lokal

Estimasi Jumlah Pemakaian

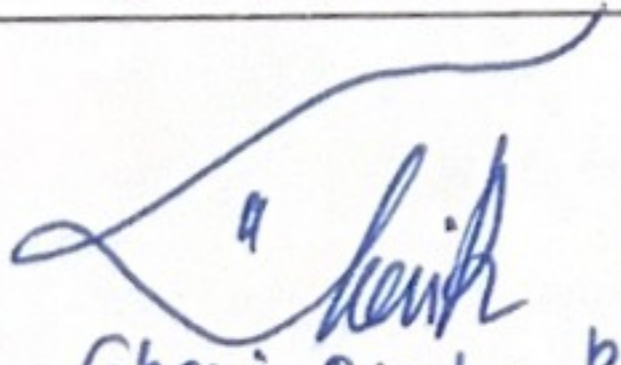
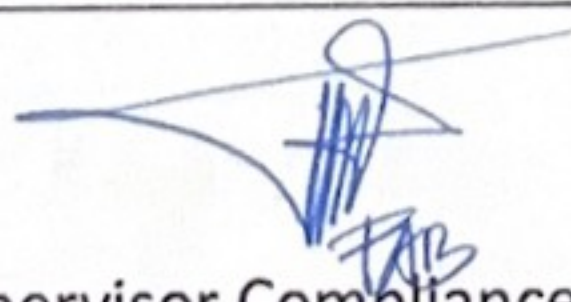
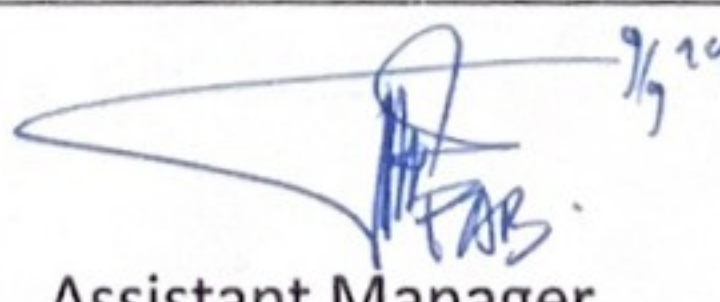
- A. Digunakan Untuk Regenerasi PW Generator High Fine, dan filter softener boiler berikut data kebutuhan garam kasar dalam 1 bulan.
- a. PW Generator High Fine 1000 L/H, dalam 1 minggu membutuhkan garam kasar sebanyak 25 Kg, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan = $4 \times 25 = 100 \text{ Kg} = 2 \text{ zak}$.
 - b. PW Generator High Fine 3000 L/H, dalam 1 minggu membutuhkan garam kasar sebanyak 100 Kg, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan = $4 \times 100 = 400 \text{ Kg} = 8 \text{ zak}$.
 - c. PW Generator High Fine 6000 L/H, dalam 1 minggu membutuhkan garam kasar sebanyak 100 Kg, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan = $4 \times 100 = 400 \text{ Kg} = 8 \text{ zak}$.
 - d. PW Generator High Fine 10000 L/H, dalam 1 minggu membutuhkan garam kasar sebanyak 150 Kg, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan = $4 \times 150 = 600 \text{ Kg} = 12 \text{ zak}$.
 - e. Filter Softener Boiler 1 Ton, dalam 1 hari membutuhkan garam kasar sebanyak 2,5 Kg, sehingga kebutuhan untuk 1 bulan = $30 \times 2,5 = 75 \text{ Kg} = 1,5 \text{ zak}$

No.	Nama Alat	Jumlah Peralatan [A]	Barang / Bulan [B]	Total [A x B]
1	PW Generator High Fine 1000 L/H (Aqua Pharma)	1	2	2
2	PW Generator High Fine 3000 L/H (Aqua Pharma)	1	8	8
3	PW Generator High Fine 6000 L/H (Gedung U.6A Steril)	1	8	8
4	PW Generator High Fine 10000 L/H (Gedung U.6B Steril)	1	12	12
5	Filter Softener Boiler 1 Ton	2	1,5	3
Total Kebutuhan Garam Kasar / Bulan				33 Zak

3. Lead Time : 2 Bulan SPB
4. Decide to maintain minimal stock : [Total Kebutuhan Garam Kasar/ Bulan x Lead Time]
[33 x 2] = 66 Zak
- D. Decide to maintain Order Quantity (100% - 150%) : [C x 150%]
[66 x 150%] = 99 = 100 Zak

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
66	100

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
 Ghani Rindra P.	 <u>Supervisor Compliance</u>	 <u>Assistant Manager</u>	 <u>Engineering Manager</u>